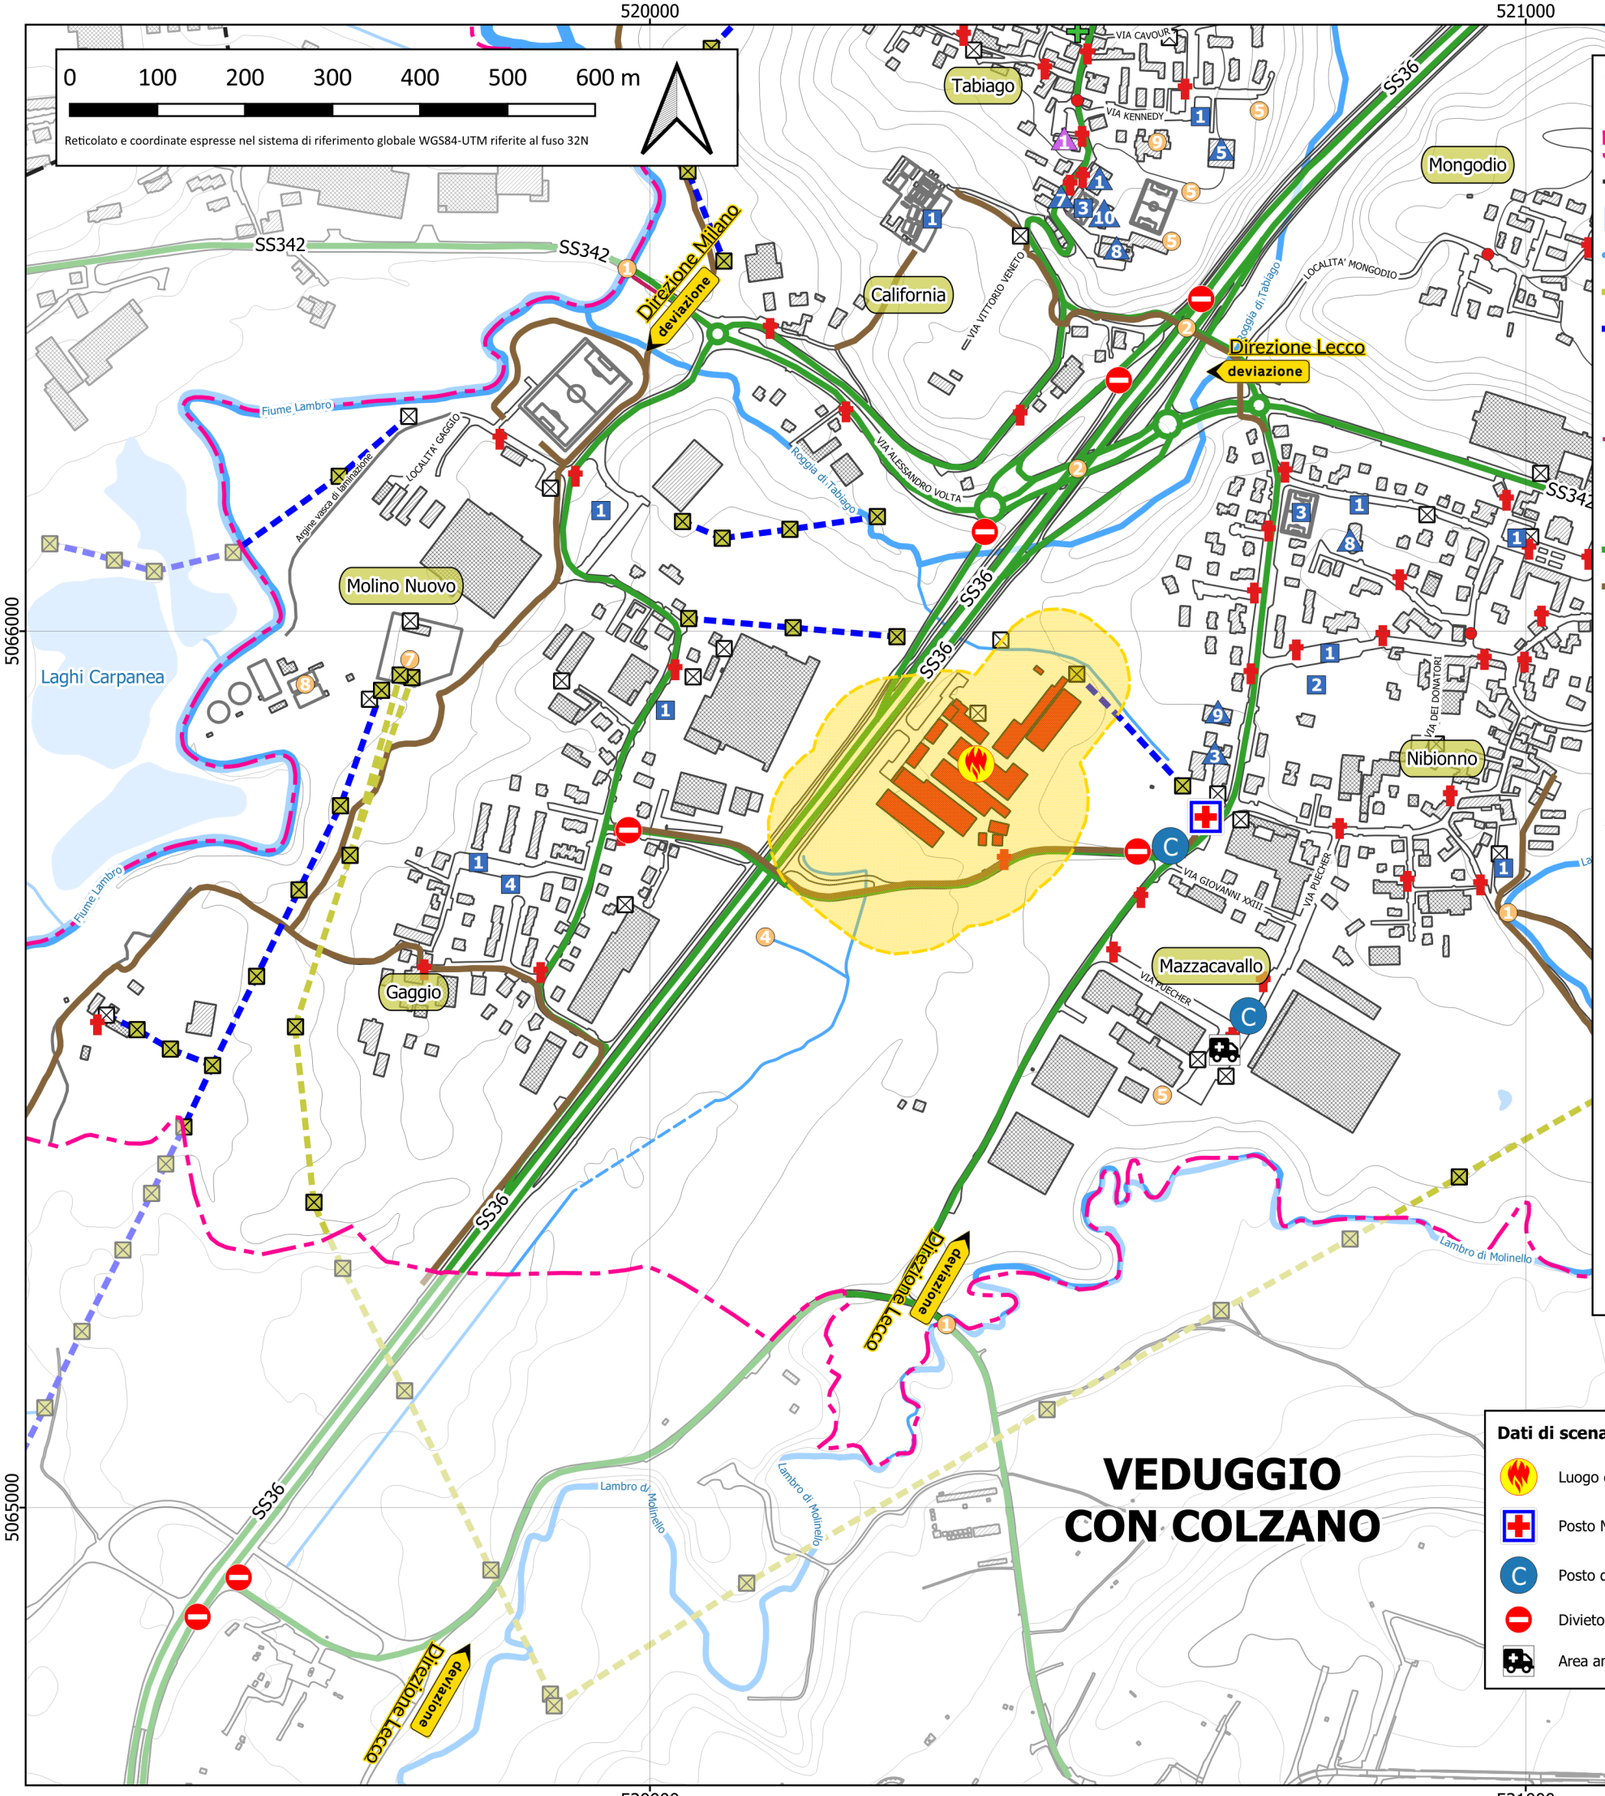

LEGENDA

- Limiti amministrativi - Nibionno
- Limiti amministrativi dei comuni confinanti
- Specchi d'Acqua
- Reticolo idrografico
- Rete elettrica - Tratta aerea alta tensione
- Rete elettrica - Tratta aerea media tensione
- Cabina di trasformazione - Energia elettrica
- Traliccio - Energia elettrica
- Gas metano - Tratta ad alta pressione
- Idrante soprasuolo
- Idrante sottosuolo
- Viabilità principale
- Viabilità pedonale/ciclopedonale

Elementi vulnerabili:

1 - Ponte
2 - Cavalcavia
4 - Sorgente
5 - Impianto di telecomunicazione
7 - Cabina primaria
8 - Depuratore
9 - Ufficio postale

Aree di ricovero/ammasso mezzi e materiali:

1 - Parcheggio
2 - Area verde pubblica
3 - Campo sportivo
4 - Parco giochi

Strutture ricettive:

1 - Scuola dell'infanzia Don Luigi Boffa
2 - Scuola materna statale
3 - Scuola primaria B. Munari
4 - Biblioteca comunale
5 - PalaKennedy
6 - Casa di cura
7 - Oratorio
8 - Chiesa
9 - Palestra
10 - Teatro

Strutture operative:

Farmacia
1 - Municipio/Polizia Locale

Dati di scenario:

Luogo dell'evento
Posto Medico Avanzato
Posto di Comando Avanzato
Divieto d'accesso
Area ammasamento risorse

Aree di danno:

Zona di attenzione:
-69m per TOP EVENT 1
-104m per TOP EVENT 2
Edifici

VEDUGGIO CON COLZANO

Comune di Nibionno

Provincia di Lecco

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Tav S04
Scenario del Rischio Industriale

Lo scenario ipotizzato riguarda un incendio con conseguente formazione di gas tossici presso il sito produttivo della ditta Sitab P.E. localizzato sia nel reparto maturazione blocchi poliuretano (TOP EVENT 1) che nei magazzini di deposito (TOP EVENT 2). Questo evento coinvolgerebbe l'area circostante lo stabilimento, interessando n. 2 edifici residenziali e n. 1 edificio industriale prossimi allo stabilimento. La zona di attenzione, come riportato dal Piano di Emergenza Esterno, si estende per 69m dal reparto di maturazione (TOP EVENT 1) e per 104m dai magazzini di deposito blocchi di poliuretano (TOP EVENT 2).
I mezzi di soccorso potranno accedere all'area colpita direttamente dall'area di ingresso dello stabilimento in via Valassina n. 4.

Predisposizione dei blocchi stradali:
- SS36 direzione Lecco con uscita obbligata verso Veduggio/Renate;
- SS36 direzione Milano con uscita obbligata verso Nibionno;
- Ingresso pista ciclabile presso uscita Nibionno in direzione Milano;
- Ingresso SS36 direzione Milano;
- Ingresso SS36 direzione Lecco;
- Via Papa Giovanni XXIII all'incrocio con Via Cadorna;
- Via Papa Giovanni XXIII all'incrocio con Località Gaggio.

Il Comune provvederà ad avvisare la popolazione, invitandola a ripararsi al chiuso e prestare tutte le procedure di autoprotezione.

Posto Medico Avanzato (P.M.A.): è allestito dal 118 per la selezione e il trattamento sanitario delle vittime.
Parcheggio posto fra le vie Papa Giovanni XXIII e via Cadorna (45° 44' 43,23" N, 9° 15' 54,97" E)

Posto di Comando Avanzato (P.C.A.):
Sono stati individuati due P.C.A.: uno principale e uno di supporto
-PCA principale: Parcheggio posto fra le vie Papa Giovanni XXIII Cadorna (45° 44' 42,16" N, 9° 15' 53,11"E)
-PCA di supporto: Area antistante lo stabilimento, fra la via Puecher e la Località Mazzacavallo (45° 44' 35,87" N, 9° 15' 57,19"E)

Le informazioni sulla dislocazione dei blocchi stradali, di P.M.A., P.C.A. e Area Ammassamento sono state tratte dal Piano di Emergenza Esterno di Sitab P.E. S.p.A. (2024).

Novembre 2024 - Rev: 1.0
Scala 1:7000

Studio Tecnico Meroni - GPSBRIANZA
via XXV Aprile, 18 - Oggiono (LC)
GPSBRIANZA